

INFORME DE ENSAYOS IDIC DSA SAM LRB N° J.78795-2/2024

1. Antecedentes:

Cliente : BLINDAMAX SPA.
Atención : ADRIANA ABOU FAKHR.
Dirección : BAYONA N°401 - COLINA.
Contacto : +56 9 88068542.
Fecha O/T : 30DIC2024.
Fecha y hora muestreo : NO APLICA.
Fecha de Recepción del Ítem(s) : 03ENE2025.
Fecha y hora análisis (/o ensayo) : 07ENE2025.
Fecha emisión informe : 08ENE2025.

2. Identificación de la muestra:

2 (dos) Probetas de aramida tejida de 12 capas, de acuerdo a formulación entregada por el cliente.

3. Identificación de normas, métodos y/o especificaciones técnicas:

3.1 Normas y métodos

Análisis	Método	Fecha de ensayo
Resistencia Balística.	Norma NIJ Standard 0108.01 Ballistic Resistant Protective Materials.	07ENE2025

4. Resultados Obtenidos:

4.1. Probeta de aramida N°1.

Ensayo	Requisitos	Resultados					Condición
		N° de Disparo	Zona de Impacto	Velocidad m/s		Penetración Completa	
Resistencia Balística	- Munición calibre .44 Magnum SWC.	1	Superior Izquierdo	432,7	432,5	No	Cumple
		2	Superior Derecho	428,3	428,3	No	Cumple
		3	Inferior Derecho	429,3	429,0	No	Cumple
Nivel IIIA	- Velocidad: 426 ±15 m/s.	4	Inferior Izquierdo	429,9	429,8	No	Cumple
		5	Centro	430,2	429,8	No	Cumple

4.2. Probeta de aramida N°2.

Ensayo	Requisitos	Resultados					Condición
		N° de Disparo	Zona de Impacto	Velocidad m/s		Penetración Completa	
Resistencia Balística	- Munición calibre 9 x 19 mm FMJ.	1	Superior Izquierdo	435,9	436,0	No	Cumple
		2	Superior Derecho	437,2	437,2	No	Cumple
		3	Inferior Derecho	430,4	430,3	No	Cumple
Nivel IIIA	- Velocidad: 426 ±15 m/s.	4	Inferior Izquierdo	429,4	429,4	No	Cumple
		5	Centro	429,7	429,6	No	Cumple

5. Conclusiones y/u observaciones:

- A. En relación a los resultados obtenidos de acuerdo a requerimientos solicitados por el cliente, se observó que no hubo penetración de los proyectiles a través de las probetas y placas testigo correspondiente.
- B. Se adjunta Anexo Fotográfico IDIC DSA SAM LRB N° J.78795-2/2024.

6. Notas aclaratorias:

- Los resultados del presente informe solo son válidos para las muestras entregadas para ser ensayadas por el Laboratorio.
- Se declara que los resultados del presente informe, no podrán ser reproducidos en forma parcial o total, sin la autorización escrita del laboratorio.
- La toma de decisión respecto de la evaluación de conformidad del producto no es de responsabilidad de este Laboratorio.
- Las muestras ensayadas no representan ni constituyen lote alguno de producción.
- La(s) muestra(s) de las probetas de aramida, serán destruidas al término de los análisis, excepto si el cliente solicite su devolución, en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles posterior a la entrega u/o envío del presente informe.



LUIS GAMBOA CATALÁN
Empleado Civil Ley
Jefe Laboratorio Resistencia Balística

Por Orden del Director del IDIC



NATHALIE LECAROS PIVET
Mayor
Jefe Depto. Sistemas de Armas Subrogante



ANEXO FOTOGRÁFICO IDIC DSA SAM LRB N° J.78795-2/2024

Probeta de aramida N°1, presentada por
BLINDAMAX SPA.

Ensayada según Norma NIJ 0108.01, Nivel IIIA.




Antes del ensayo.
Cal. .44 MAG. SWC.



Disparo N°1.
Zona de impacto superior izquierdo, sin observaciones.



Disparo N°2.
Zona de impacto superior derecho, sin observaciones.

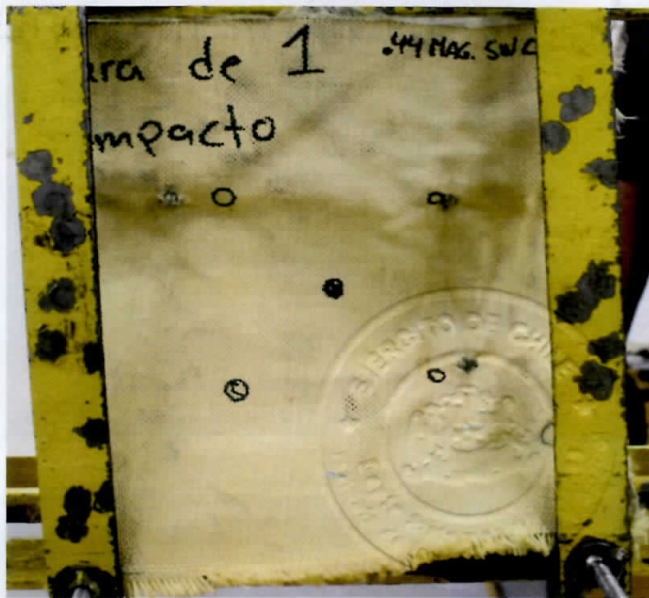

Disparo N°3.
Zona de impacto inferior derecho, sin observaciones.

El presente anexo no debe ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización de este Laboratorio.

ANEXO FOTOGRÁFICO IDIC DSA SAM LRB N° J.78795-2/2024

Probeta de aramida N°1, presentada por
BLINDAMAX SPA.

Ensayada según Norma NIJ 0108.01, Nivel IIIA.



Disparo N°4.

Zona de impacto inferior izquierdo, sin observaciones.



Disparo N°5.

Zona de impacto centro, sin observaciones.



Placa Testigo.


Sin daños de penetración por fragmentos de material o proyectil.

El presente anexo no debe ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización de este Laboratorio.


ANEXO FOTOGRÁFICO IDIC DSA SAM LRB N° J.78795-2/2024

Probeta de aramida N°2, presentada por
BLINDAMAX SPA.

Ensayada según Norma NIJ 0108.01, Nivel IIIA.

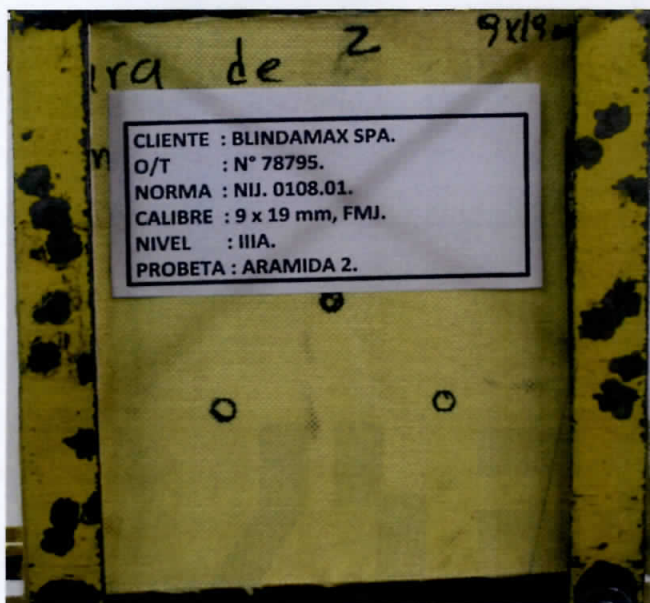


Antes del ensayo.
Cal. 9 x 19 mm. FMJ.

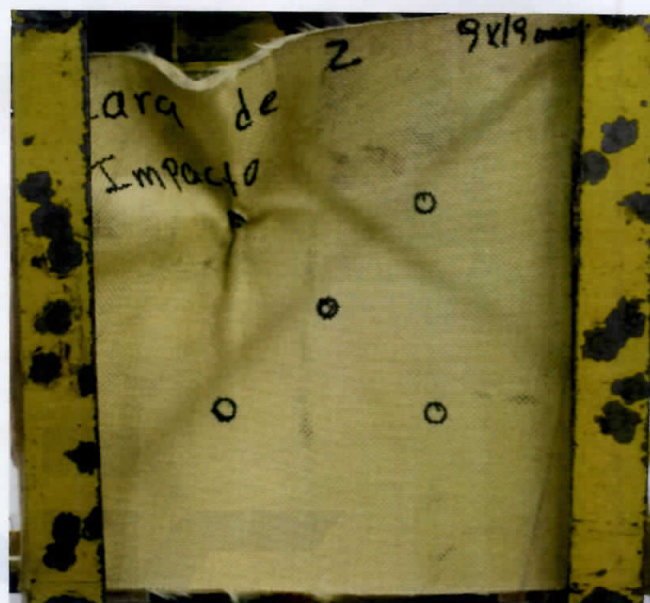

Disparo N°1.
Zona de impacto superior izquierdo, sin observaciones.



Disparo N°2.
Zona de impacto superior derecho, sin observaciones.

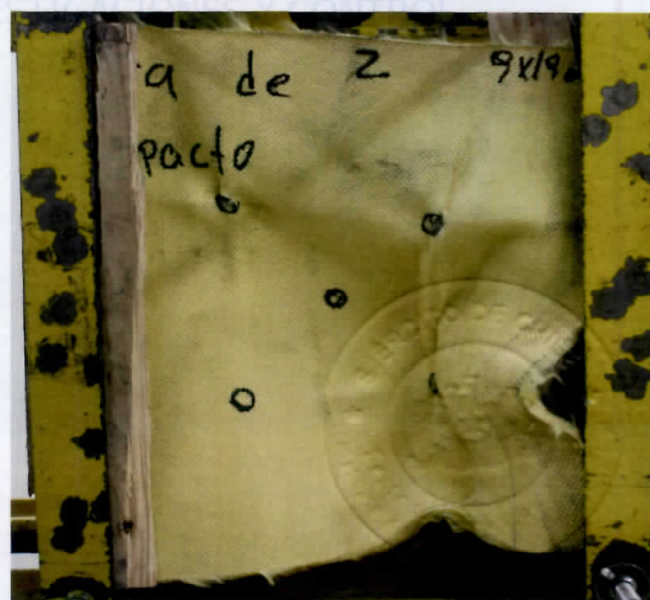


Disparo N°3.
Zona de impacto inferior derecho, sin observaciones.

El presente anexo no debe ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización de este Laboratorio.

ANEXO FOTOGRÁFICO IDIC DSA SAM LRB N° J.78795-2/2024


Probeta de aramida N°2, presentada por
BLINDAMAX SPA.

Ensayada según Norma NIJ 0108.01, Nivel IIIA.

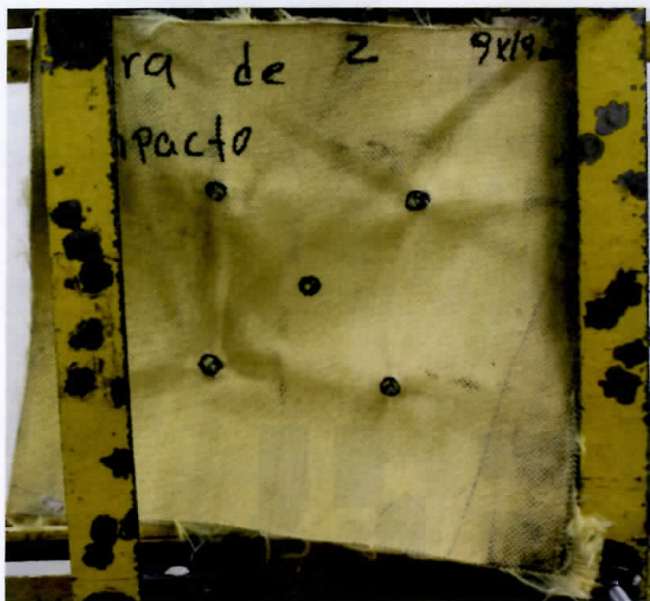


Disparo N°4.

Zona de impacto inferior izquierdo, sin observaciones.

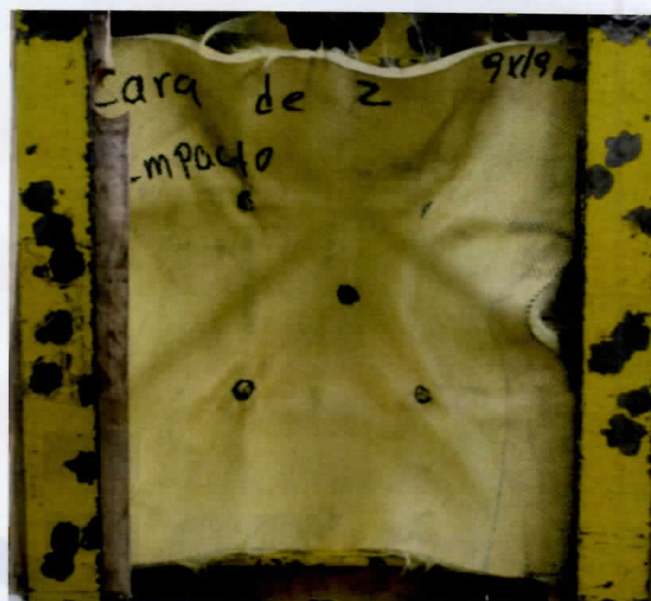

Disparo N°5.

Zona de impacto centro, sin observaciones.

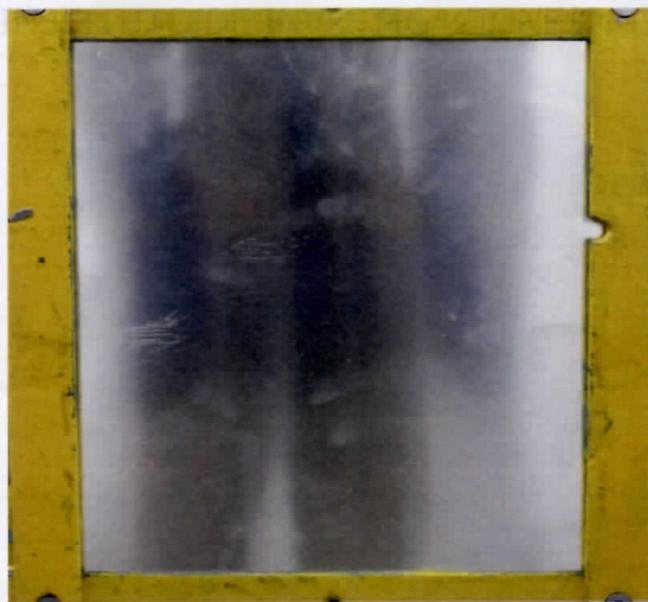

Placa Testigo.

Sin daños de penetración por fragmentos de material o proyectil.



El presente anexo no debe ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización de este Laboratorio.